

1. 外部引用的地方用引用对象的名称，是否列的地方用一个开关。[已修复]

+ 新增

删除

导出

☐	ID	名称	地址	测点类型	设备名称	初始值	是否取反	计算方式	K	B	零漂	操作
☐	3	气压	16394	YC	气象设备	0	☐	0	1	0	0	修改 删除
☐	4	湿度	16395	YC	气象设备	0	☐	0	1	0	0	修改 删除
☐	5	风速	16396	YC	气象设备	0	☐	0	1	0	0	修改 删除
☐	6	风向	16397	YC	气象设备	0	☐	0	1	0	0	修改 删除
☐	7	并网状态	4	YX	电气设备	0	☐	0	1	0	0	修改 删除

2. 页面风格同一用系统管理中的角色这种风格，原因在于需要导出，刷新表格，列部分可视化。[已修复]

场站:

设备名称: 请输入设备名称

设备类型:

查询

重置

+ 新增

删除

导出

☐	ID	场站	设备名称	通道	设备类型	备注	操作
☐	2	江门	气象设备	电气设备通道	ELEC	Demo	修改 删除
☐	1	江门	电气设备	电气设备通道	ELEC	Demo	修改 删除

< 1 > 10条/页

3. 设备配置用的是 config_station_device 吗？改为使用 config_device。欧力把 config_station_device 设计考虑到的列迁移到 config_device 中去，我们需更换表名和增加 config_device 中的列。[已修复]

场站:

设备名称: 请输入设备名称

设备类型:

查询

重置

+ 新增

删除

导出

☐	ID	场站	设备名称	通道	设备类型	备注	操作
☐	2	江门	气象设备	电气设备通道	ELEC	Demo	修改 删除
☐	1	江门	电气设备	电气设备通道	ELEC	Demo	修改 删除

< 1 > 10条/页

4. 通道配置是用 config_channel,不是用 config_station_channel。[已修复]

+ 新增


删除

导出


☐	ID	编号	名称	是否停用	通信模块ID	通信配置	协议模块ID	协议配置	操作
☐	1	001	电气设备通道	☐	1	host=192.168.1.137 p...	1		修改 删除
☐	0	000	mute 通道	☒	1		1		修改 删除

< 1 > 10条/页

5. 在” 预报管理 “模块中, 增加 :参考国能日新 PDF 所示的 “超短期功率预测、短期功率预测、中期功率预测” 。[已完成]
[短期预测]

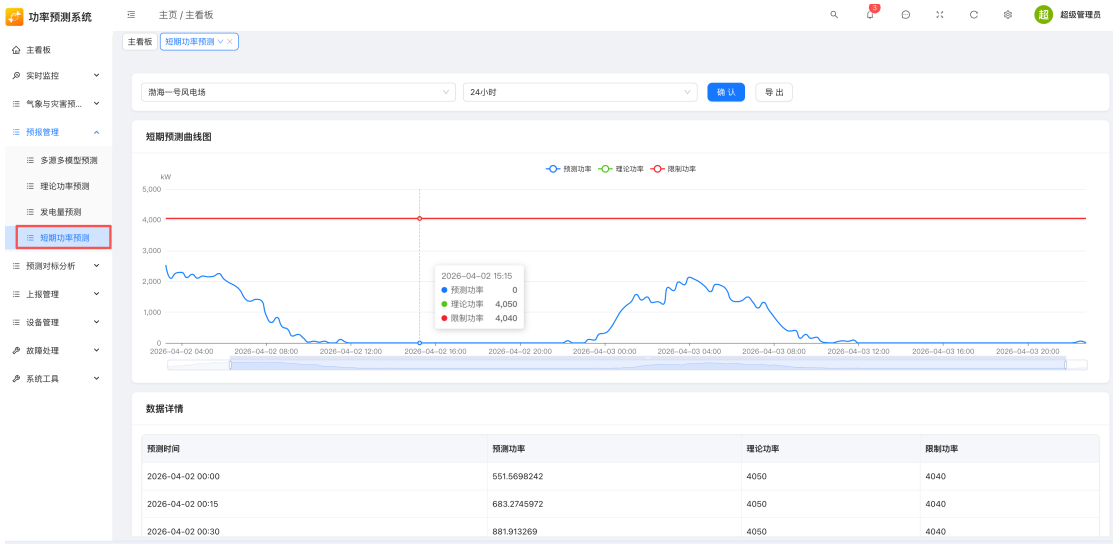

[超短期预测-单次预测]

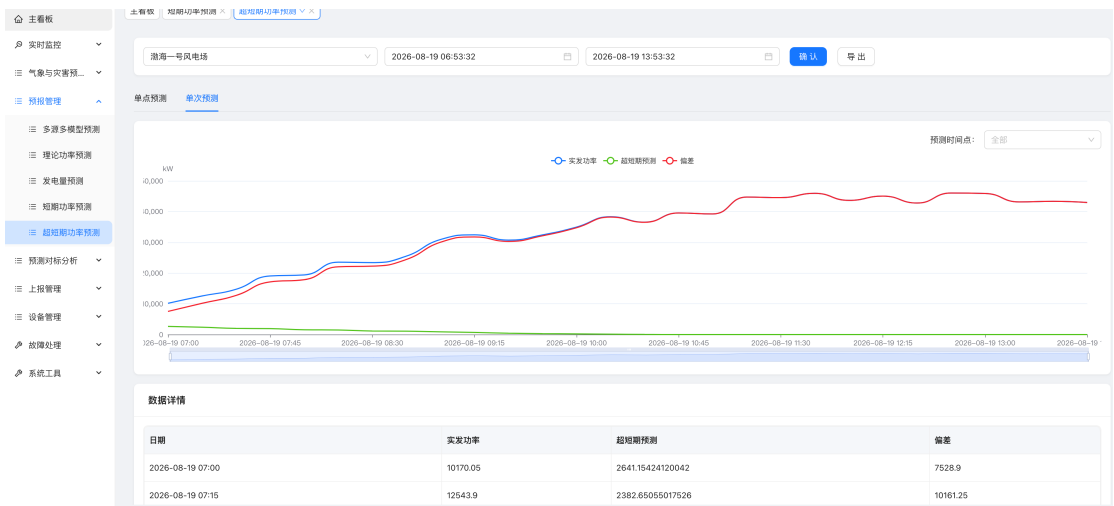

[超短期预测-单点预测]

